

Tablica T1

Klient

MUZEUM w Kaliszu

Osoba kontaktowa


Osoba kontaktowa

Autor:


Nr. projektu:

Data:

2018-04-10

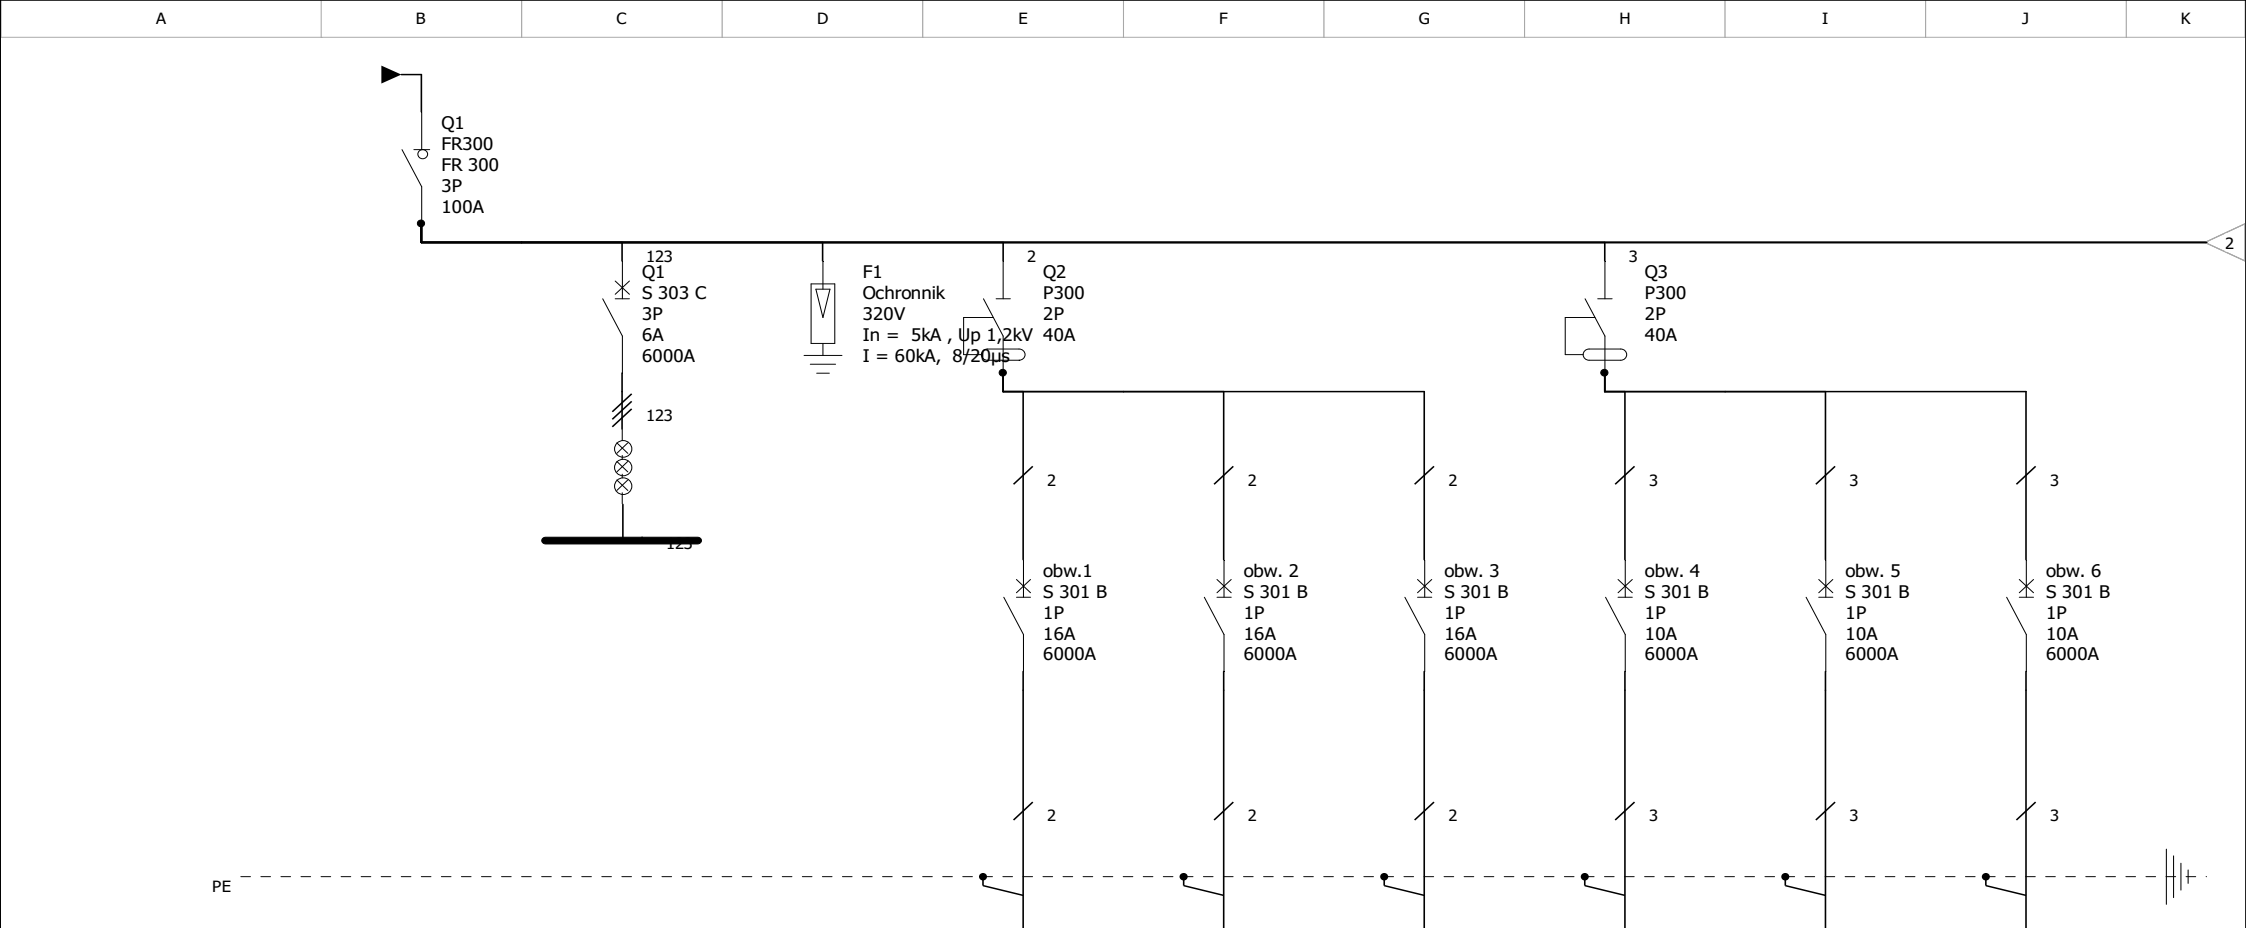

Identyfikacja urządzenia	Q1	Q1	F1	obw.1	obw. 2	obw. 3	obw. 4	obw. 5	obw. 6
Identyfikacja złączy									
Opis	Zasilanie z Tablicy TG - PIWNICA			Gniazda wtykowe pom. 0.6	Gniazda wtykowe pom. 0.18	Gniazda wtykowe pom. 0.16, 0.17	Ośw. pom. 0.6, 0.20	Ośw. pom. 0.18, 0.19	Ośw. pom. 0.16, 017
Obwód - Moc									
Długość kabla									
Przewód - Przekrój	5x1x16mm2			3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3(4)x1,5mm2	3(4)x1,5mm2	3(4)x1,5mm2
Typ kabla	LgY			YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo	YDYtpżo
Typ izolacji kabla									

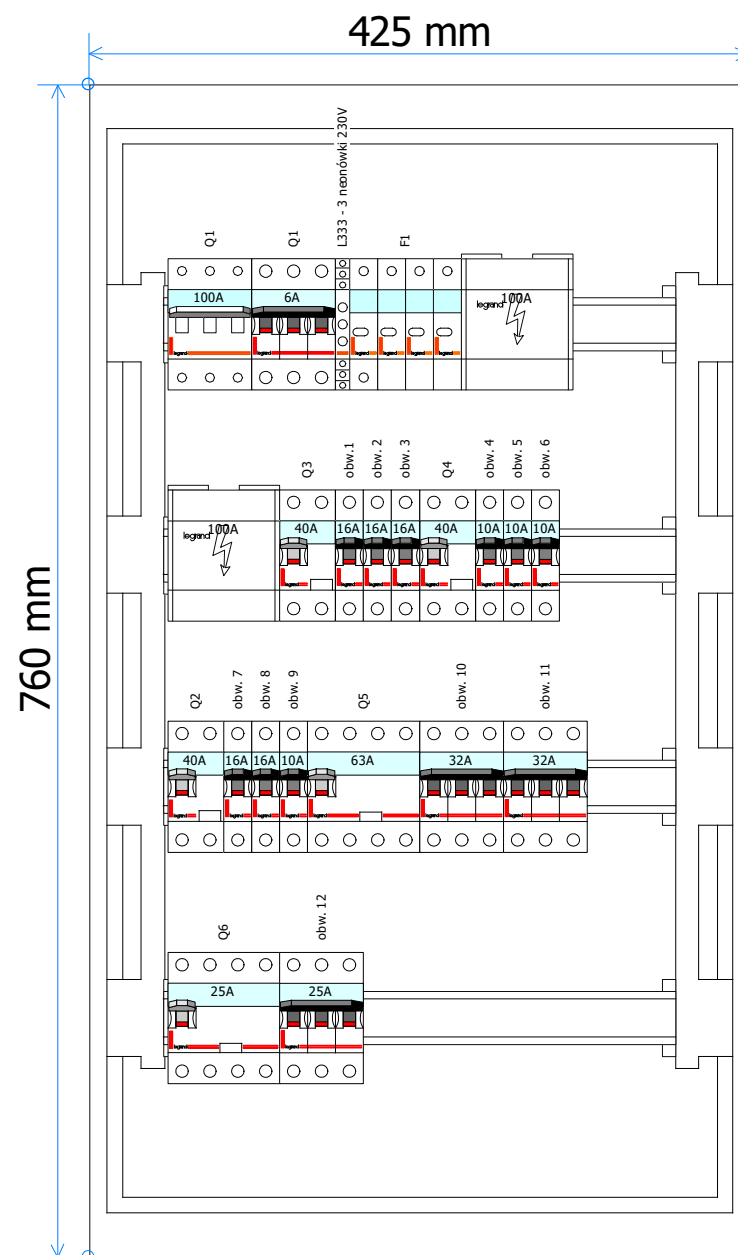

Tablica T1
PIWNICA

Nr. projektu:

C

F

Nr. rysunku:

B

E

A

D

Data:

Autor:

Nr. akurusa:

3 / 5

—

1

Rozdzielnica Ekinox TX

760 x 425 x 133

42.96 dm³

0.48 Kg

40(7)

?kA przy 400/230V

25

29.86%

0.00%

Data:

D

5 / 5